



**КОПИЯ
ВЕРНА**

А К Т

приема в эксплуатацию системы пожарной сигнализации

г. Саратов

« 1 » 08 2008 год

Комиссия в составе представителей:

Генподрядчика: ООО «Инвестстрой» в лице главного инженера Баулина В. И.

Субподрядчика: ООО «ПИМ Констракшн» в лице гл. инженера Догбай У. А.

Подрядчика: ООО «Жорунд – С» в лице директора Бакаева В.А.

Госпожнадзора: Свиридов С.К.

Провела проверку выполненных работ и установила: монтажно-наладочной (пуско-наладочной) организацией представлена к приемке система пожарной сигнализации в помещениях Торгового комплекса по договору № 12/12/ПС от «12» декабря 2007 г. расположенного по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 80, выполненная по проекту № 05-0 СПЗ, разработанному ООО Центр пожарной безопасности».

1. Монтажные работы выполнены ООО «Жорунд-С» с «10» января 2008 года по «26» июня 2008 год
2. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недостатки устранены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Установку прошедшую комплексное опробование, включая пусконаладочные работы счита принятой в эксплуатацию с « 01 » АВГУСТА 2008 года.

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Сертификаты на смонтированное оборудование.
2. Паспорта на смонтированное оборудование.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Генподрядчик:

В. И. Баулин


Субподрядчик:

У. Догбай

Подрядчик:

В.А. Бакаев

Госпожнадзора:

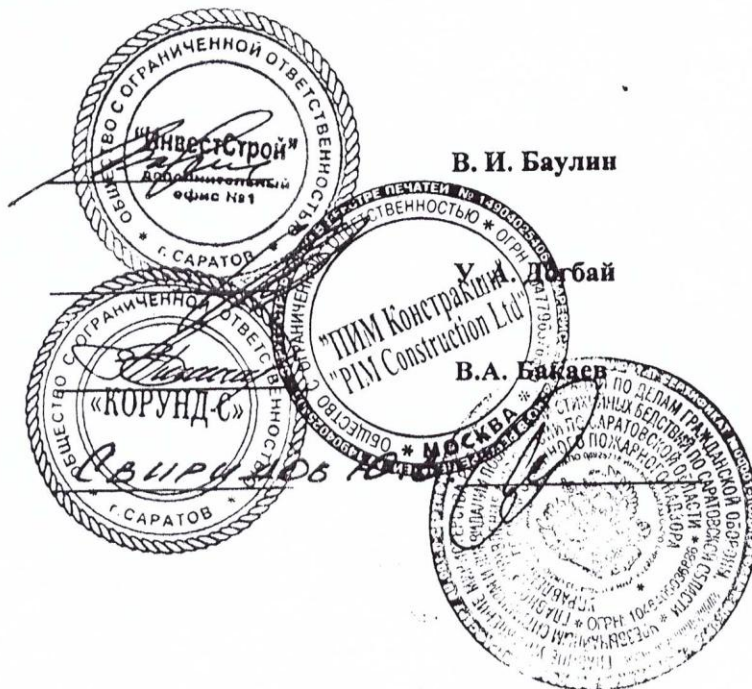



А К Т

приема в эксплуатацию системы оповещения людей о пожаре

г. Саратов

« 1 » 08 2008 года

Комиссия в составе представителей:

Генподрядчика: ООО «Инвестстрой» в лице главного инженера Баулина В. И.

Субподрядчика: ООО «ПИМ Констракшн» в лице гл. инженера Догбай У. А.

Подрядчика: ООО «Корунд - С» в лице директора Бакаева В. А.

Госпожнадзора: Свиринидов С. И.

Провела проверку выполненных работ и установила:
монтажно-наладочной (пуско-наладочной) организацией представлена к приемке система оповещения людей о пожаре в помещениях Торгового комплекса по договору № 12/12/ПС от «12» декабря 2007 г. расположенного по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 80, выполненная по проекту № 05-07-СПЗ, разработанному ООО «Центр пожарной безопасности»

1. Монтажные работы выполнены ООО «Корунд-С» с «10» января 2008 года по «26» июня 2008 года
2. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недостатки устранены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Установку прошедшую комплексное опробование, включая пусконаладочные работы считает принятой в эксплуатацию с «01» АВГУСТА 2008 года.

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Сертификаты на смонтированное оборудование.
2. Паспорта на смонтированное оборудование.


ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Генподрядчик:

Субподрядчик:

Подрядчик:

Госпожнадзора:

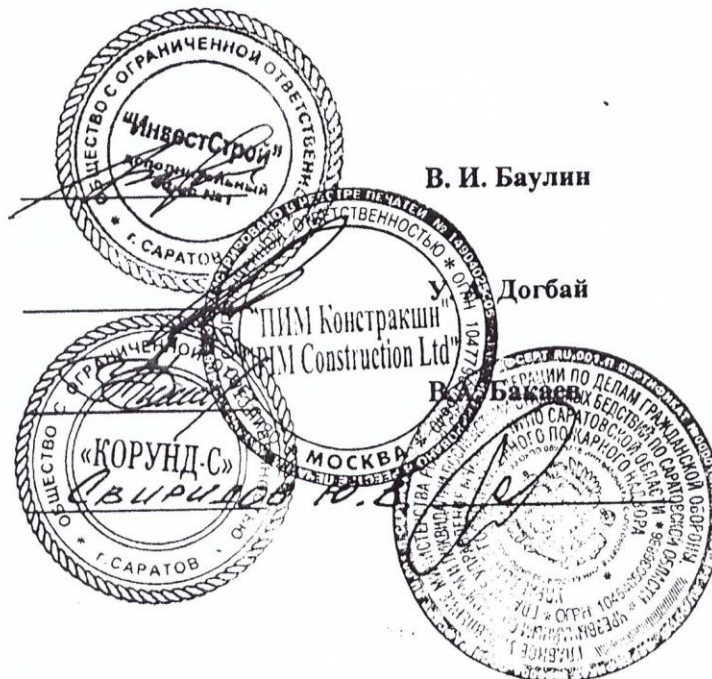

А К Т

приема в эксплуатацию системы автоматического водяного пожаротушения



« 1 » 08 2008 год

Комиссия в составе представителей:

Генподрядчика: ООО «Ивестстрой» в лице главного инженера Баулина В. И.

Субподрядчика: ООО «ПИМ Констракшн» в лице гл. инженера Догбай У. А.

Подрядчика: ООО «Корунд - С» в лице директора Бакаева В.А.

Госпожнадзора: Масрипов И. А.

Провела проверку выполненных работ и установила: монтажно-наладочной (пуско-наладочной) организацией представлена к приемке система автоматического водяного пожаротушения в Торговом комплексе, расположенном по адресу: г. Саратов, Ново-Астраханское шоссе, 80, выполненная по проекту № 5/07-5, разработанному ООО «Сарсельводстрой» № 05-07, разработанному ООО «Центр пожарной безопасности».

1. Монтажные работы выполнены ООО «Корунд-С» с «10» января 2008 года по «26» июня 2008 года.
2. Пусконаладочные работы выполнены ООО «Корунд-С» с «27» июня 2008 года по «18» июля 2008 года.
3. Выявленные в процессе комплексного опробования дефекты и недостатки устранены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Установку прошедшую комплексное опробование, включая пусконаладочные работы считать принятой в эксплуатацию с « 01 » августа 2008 года.

Перечень прилагаемой к акту документации:

1. Сертификаты на смонтированное оборудование.
2. Паспорта на смонтированное оборудование.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Генподрядчик:

В. И. Баулин

Субподрядчик:

У. А. Догбай

Подрядчик:

В.А. Бакаев

Госпожнадзора:

